


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

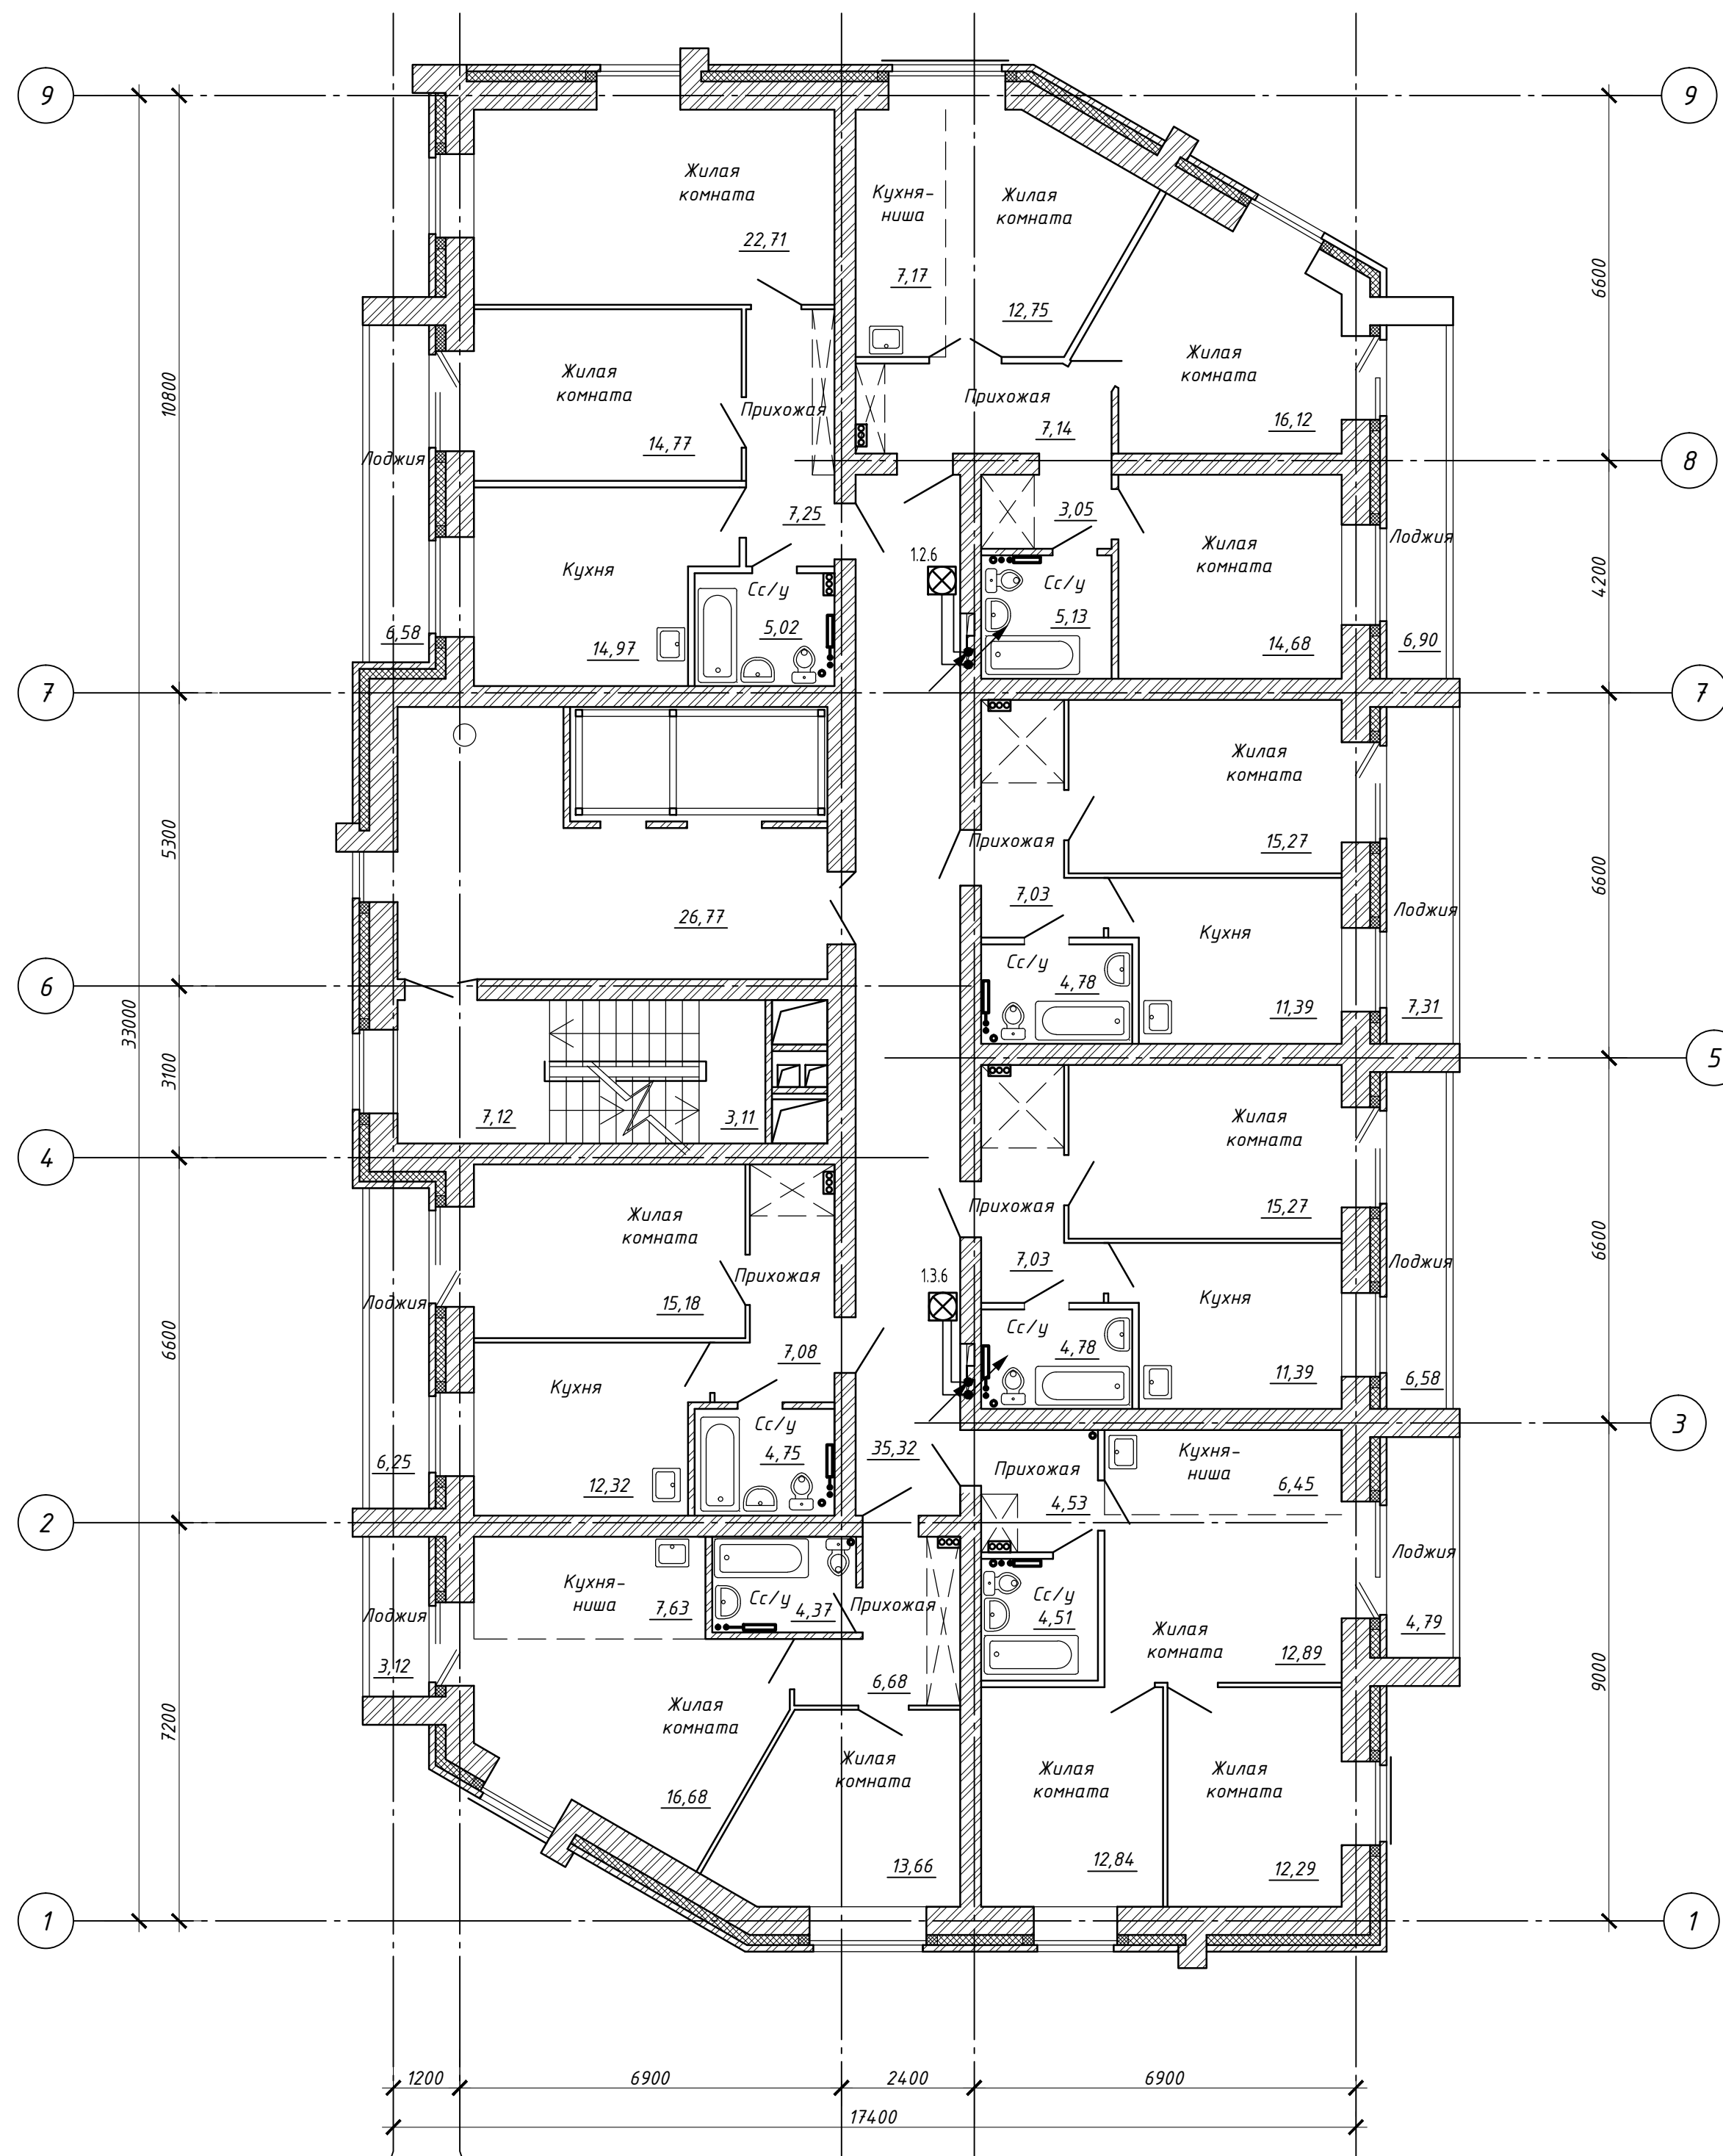

Экспликация оборудования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1		Оповещатель свето-звуковой	2	2х3=6шт

1. Настенные оповещатели располагаются на расстоянии не менее 2,3м от уровня пола, с расстоянием от верхней части оповещателя до потолка не менее 150мм.
2. Подключение приборов и оборудования осуществляется в соответствии с техническим описанием на приборы.
3. Прокладка кабеля выполняется открыто в металлическом кабельном лотке.

						16-3-16-ПС			
						Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной адвостоянкой по ул. Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения №3 по ГП	Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Мелкозерова					Р	19	
Проверил		Соснин							
						Расположение оборудования оповещения о пожаре. План 7,9,11 этажа	ООО МЖК "Энергетик"		
Н.контроль		Соснин							