


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

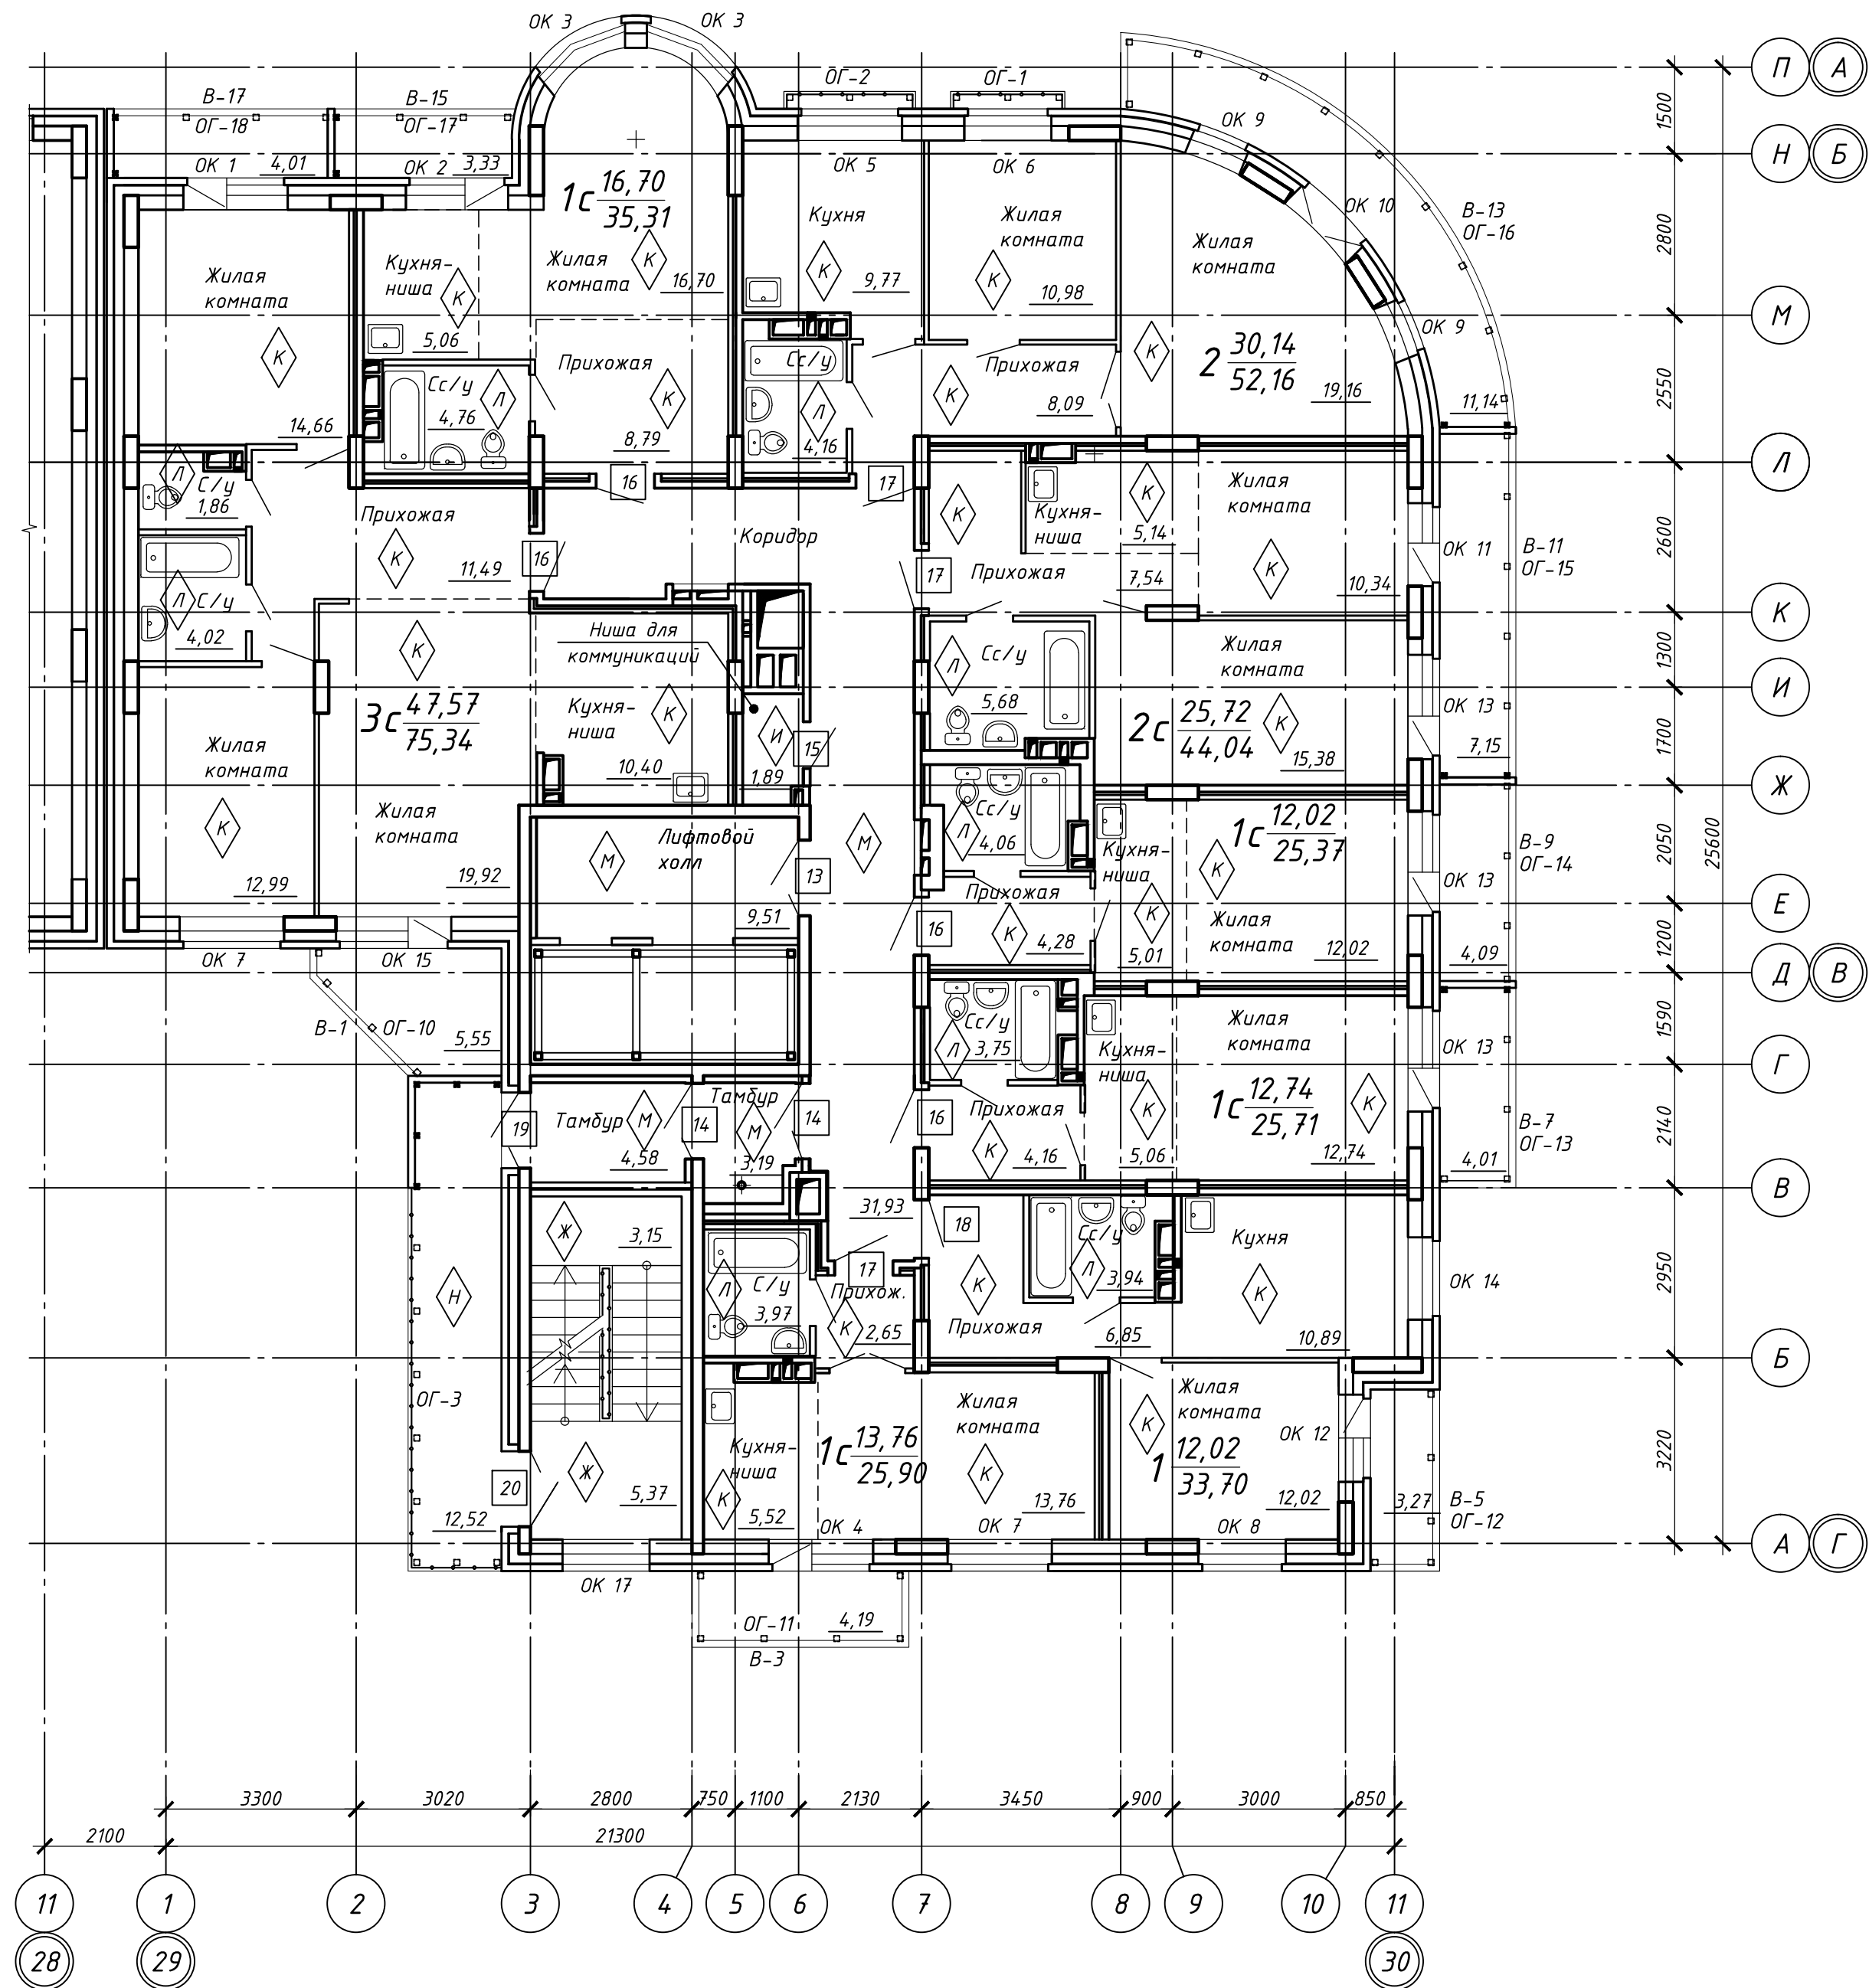

Условные обозначения:

- 33 Марка двери
- А Марка пола
- ОК 11 Марка окна
- ОГ-1 Марка ограждения
- В-1 Марка витража

Примечания:

- Общие указания см. л.л. 1-14, л.л. 2-4 05-1/15-16-АР.ТР(цветовое решение мест общего пользования - по типу блок-секции 15);
- Ведомость отделки и экспликация полов см. лист 41.
- Ведомость заполнения оконных и дверных проемов см. лист 42.
- Установку окон производить согласно общим требованиям ГОСТ 30971-2012 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам".
- Спецификацию элементов остекления лоджий и металлических ограждений лоджий и балконов см. л.43.
- Межкомнатные двери устанавливаются инвенторами.
- Цветовое решение кирпичной кладки стен мест общего пользования см. л.л. 2-4 05-1/15-16-АР.ТР.
- С отм. -0,920 стены лестничной клетки утеплить двумя слоями минераловатных плит:
 - для стены смежной с тамбуром:
 - нижний слой: минераловатная плита ПП-80 (ГОСТ 9573-2012) - 50 мм, $\lambda=0,037$ Вт/мК, $\gamma=75-90$ кг/м³, НГ;
 - верхний слой: минераловатная плита (типа Лайнрок-фасад, НГ) - 50мм, $\lambda=0,045$ Вт/мК, $\gamma>140$ кг/м³;
 - для стены смежной с квартирой:
 - нижний слой: минераловатная плита ПП-80 (ГОСТ 9573-2012) - 110 мм, $\lambda=0,037$ Вт/мК, $\gamma=75-90$ кг/м³, НГ;
 - верхний слой: минераловатная плита (типа Лайнрок-фасад, НГ) - 50мм, $\lambda=0,045$ Вт/мК, $\gamma>140$ кг/м³;

Утеплитель крепить стеклопластиковыми дюбелями ДС-2 ("Бийский завод стеклопластиков" ТУ 2291-006-20994511-2007) не менее 5шт. на м².

На предварительно закрепленную по утеплителю на всю высоту стены щелочеустойчивую стекловолоконную строительную сетку нанести декоративную силикатную фасадную штукатурку (по ТУ изготовителя, класс горючести НГ) бежевого цвета RAL 1015 (светлая слоновая кость). Затем по периметру лестничной клетки на уровне пола на высоту 100мм окрасить акриловой краской серого цвета (см. ведомость отделки на л.42).

9. Стену лифтового холла, смежную с квартирой утеплить минераловатными плитами ППЖ-200, ГОСТ 22950-95 толщиной 100мм.

Утеплитель крепить стеклопластиковыми дюбелями ДС-2 ("Бийский завод стеклопластиков") не менее 5шт. на м². Отделку см. ведомость отделки на л.42.

10. Все несущие стальные элементы подлежат конструктивной огнезащите (штукатурка по сетке и окраска огнезащитной краской) таким образом, чтобы предел огнестойкости этих конструкций был не менее R90.

						05-1/20-16-АР			
						Многоэтажный жилой дом с помещениями культурно -бытового и социального назначения, подземной автостоянкой, сквером по ул.Стартовая в Ленинском районе г.Новосибирска. II очередь строительства			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Блок-секция 20	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Горбачева						Р	39	
Проверил	Шереметьева								
ГАП	Шереметьева								
Н.контроль						Отделочный план 15-16 этажей	ООО МЖК "Энергетик"		