


Инд. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Наименование оборудования	ВВОД ЭЛЕКТРО-ПИТАНИЯ			сеть RS-485		
НАИМЕНОВАНИЕ			Контроллер системы диспетчерского контроля и управления вентиляционным оборудованием школы	Сеть управления инженерными системами см. л.26		Панель управления и мониторинга за вентиляцией школы
НОМИН. РАБ. НАПРЯЖЕНИЕ	220VAC 1L+N+PE					
МОЩНОСТЬ, кВт/ КОММУТ. СПОСОБНОСТЬ	0.2					

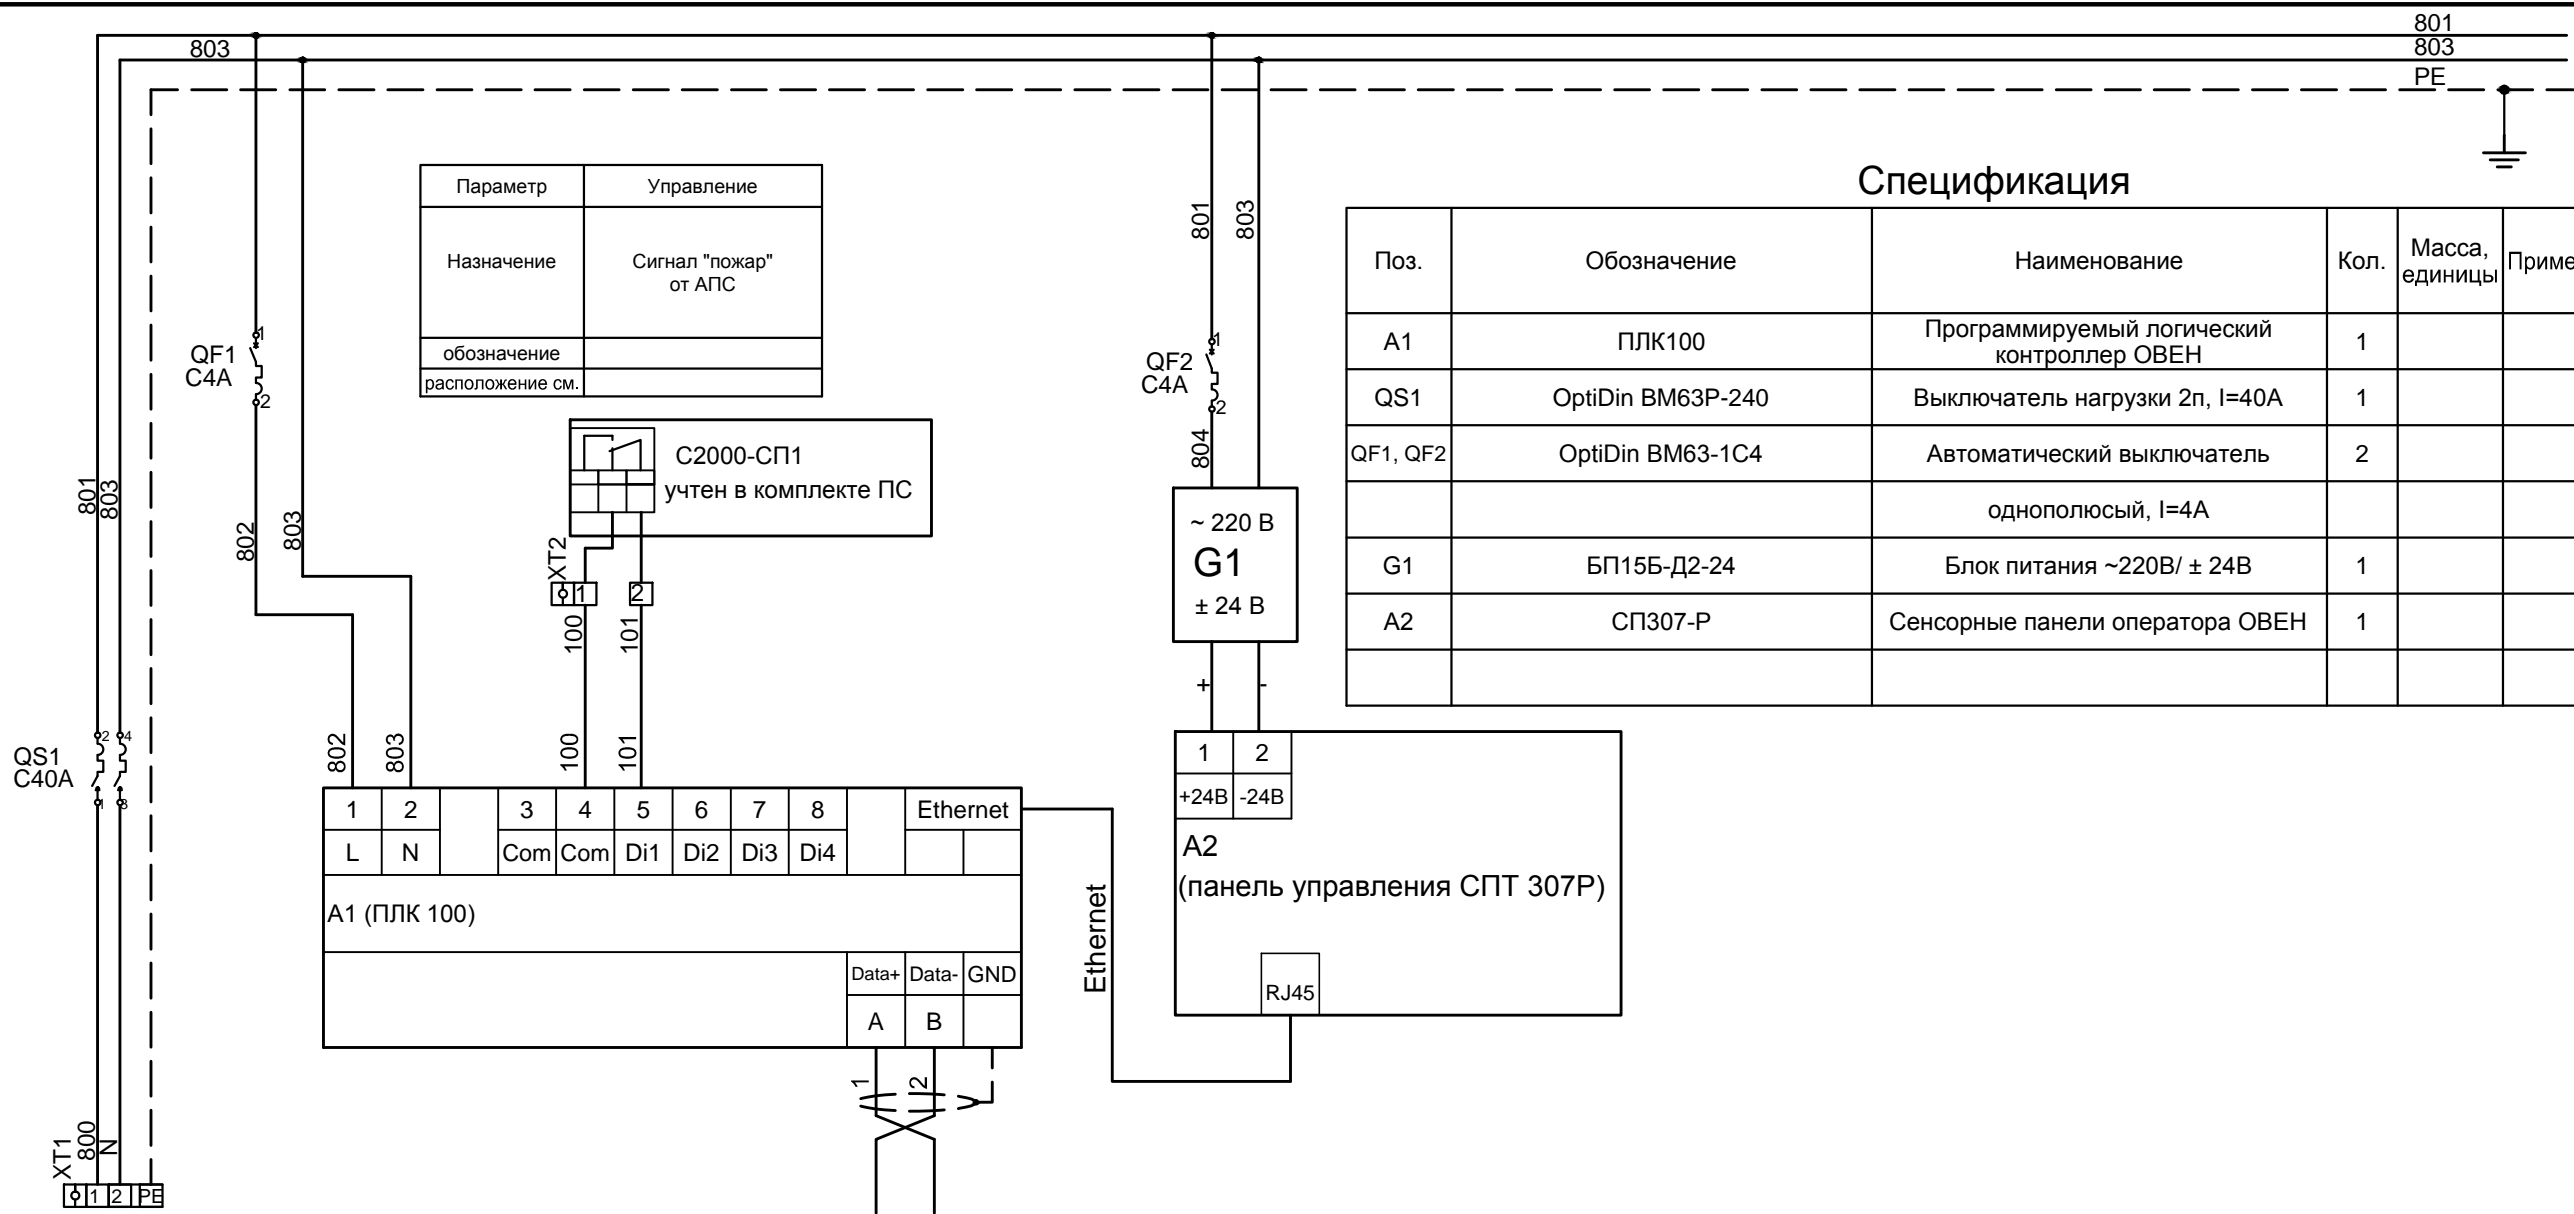

						03-1-16-АОВ				
						Школа по ул. Первомайская (микрорайон "Весенний") в Первомайском районе г. Новосибирска				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Школа на 1250 мест	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.		Найденов			11.17		Р	12		
Провер.										
Н.контр.						ЩУ1 Схема принципиальная.	ООО "ТКТ"			
ГИП										