


# Режим работы насосов и трубопроводов

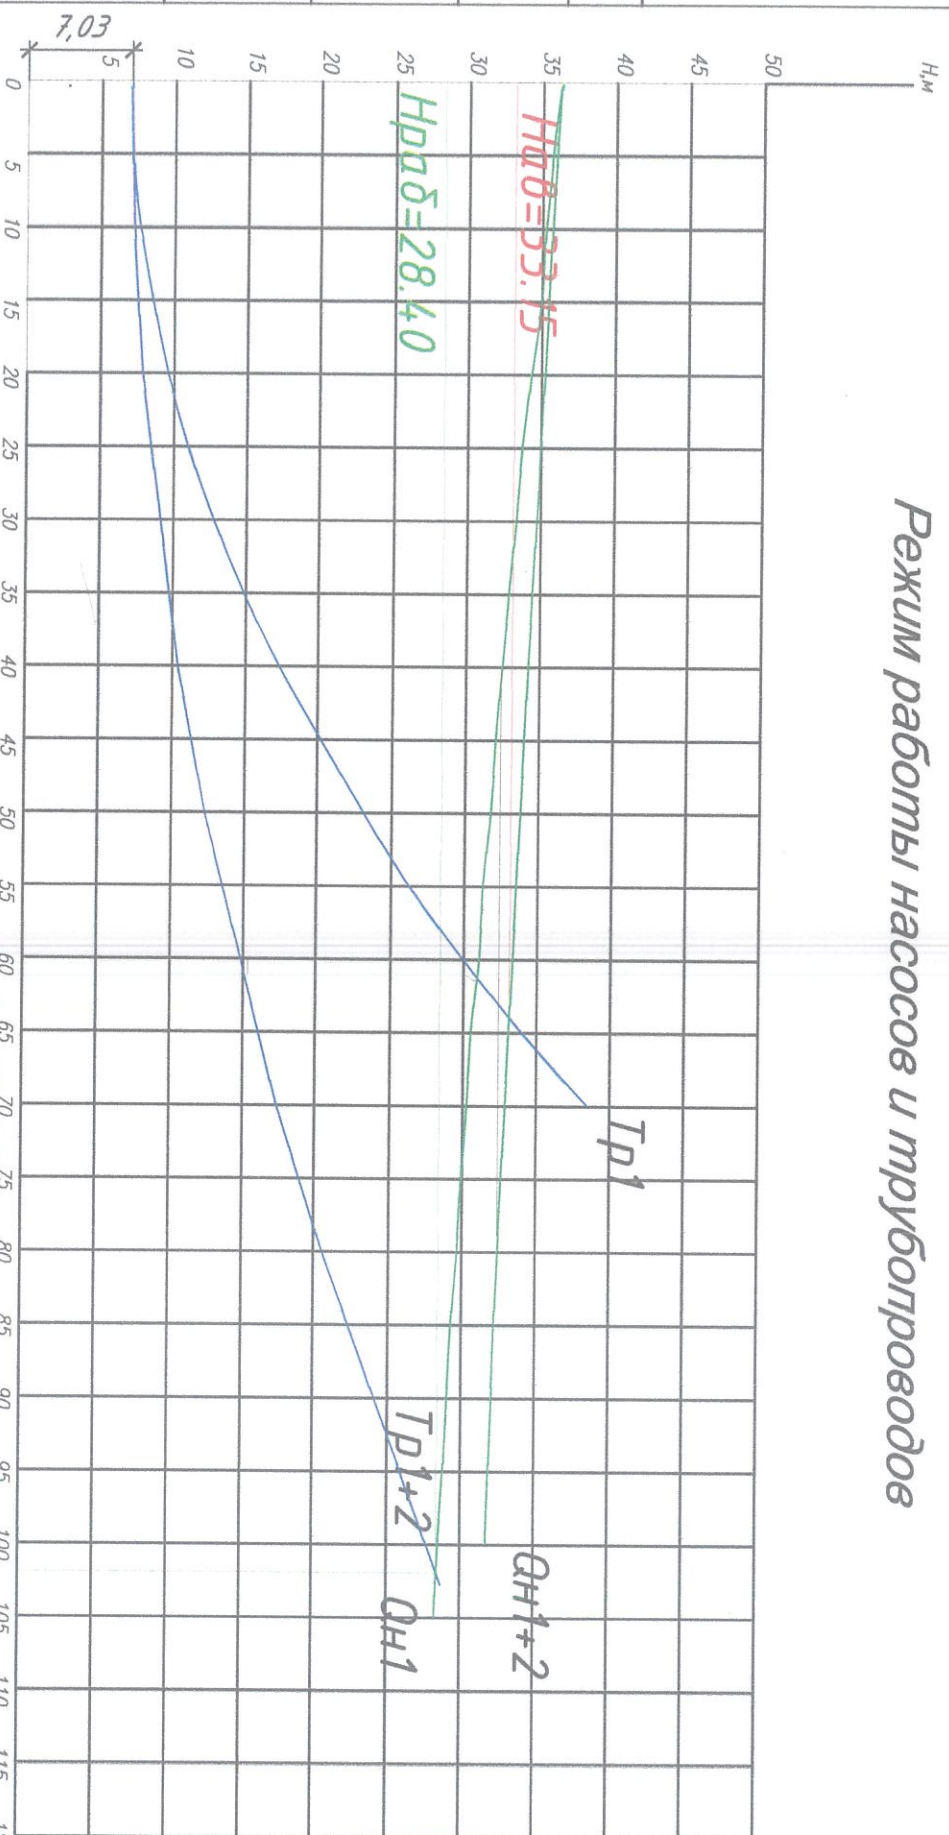

$Q_{np}=20,59$

$Q_{ab}=63,70$

$Q_{pa\delta}=101,85$

$Q, m^3/h$

Насос ИРТЫШ РФС  
100/310.331.48-20-18,5/4-206

Инв. № подл	Подпись и дата	Взам инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработчик		Елизеева			02.24
Проверил		Куриков			02.24
Н. контроль		Малеван			02.24
ГИП		Малеван			02.24

"Многоквартирные многоквартирные дома (№1, №2 по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки во восточных помещениях по ул.Бронная в Кировском районе г.Новосибирска"

32-01-21-КНС-ТХ.рек

Реконструкция канализационная насосная станция

Режим работы насосов и трубопроводов

ИП Малеван Е.Г.