


ВРУ с АВР
Рр=50,4кВтм, cosφ=0,82, I_р=93,5А

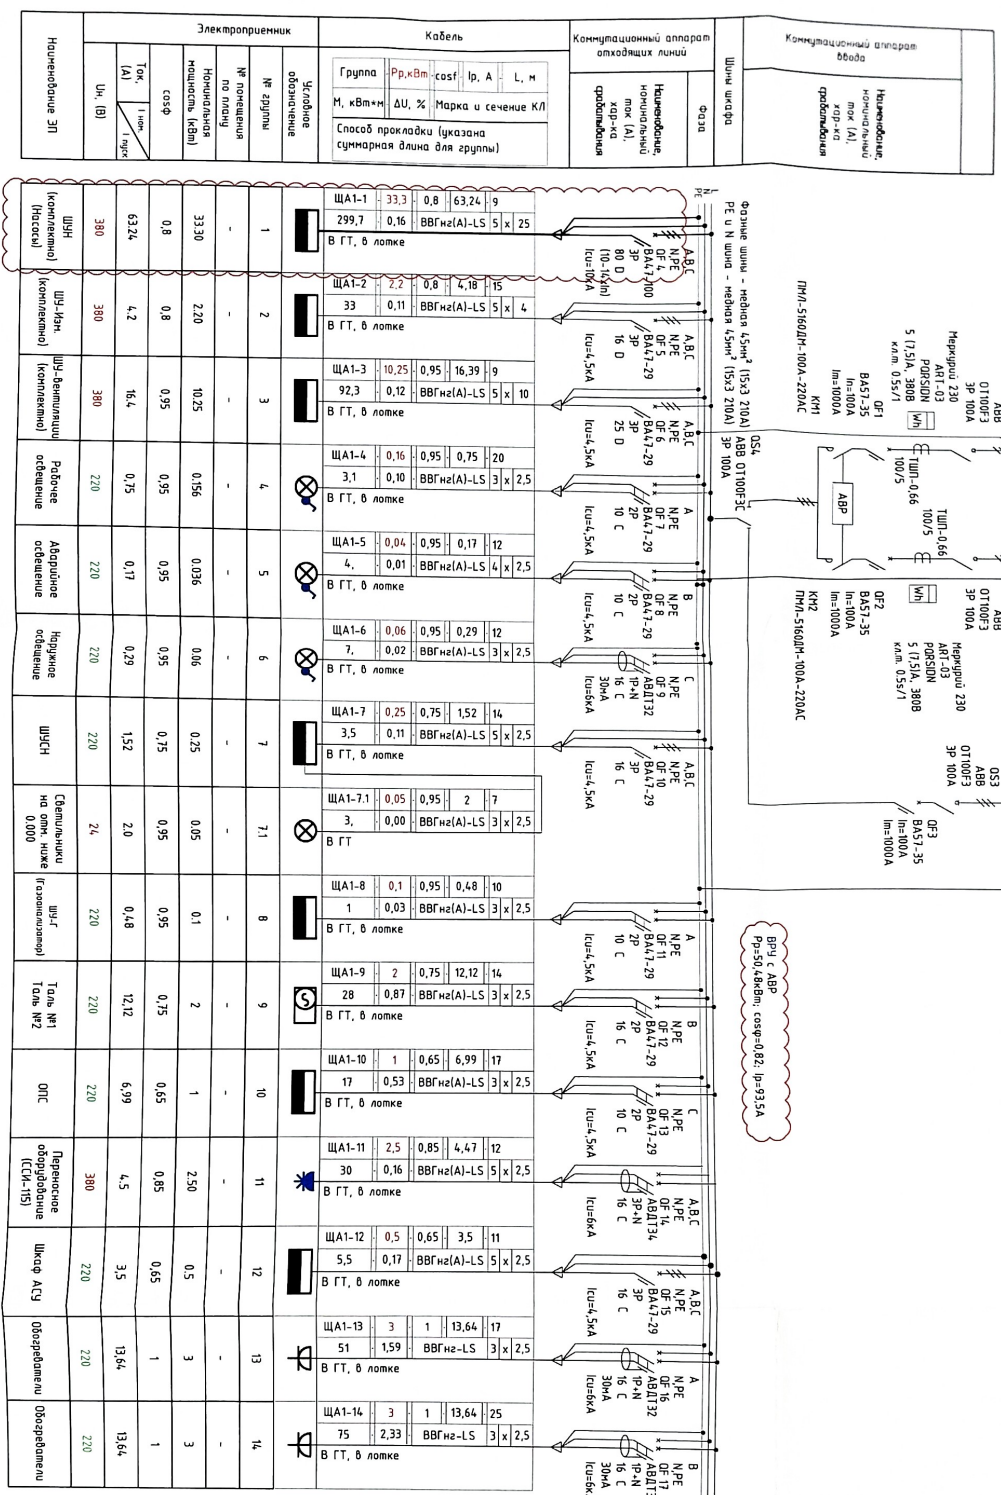

Электр.приемник	Условно обозначение	№ группы	№ пометки по плану	Номинальное напряжение (В/Вн)	cosφ	Ток, I ном (А)	Uн, (В)	Наименование ЭП
1		2	-	33,30	0,8	63,24	380	ШН (комплектно)
2		3	-	10,25	0,95	16,39	380	ШН (комплектно)
3		4		0,16	0,95	0,17	220	Родовое освещение
4		5		0,04	0,95	0,06	220	Аварийное освещение
5		6		0,06	0,95	0,06	220	Наружное освещение
6		7		0,25	0,75	1,52	220	ШСН
7		7.1		0,05	0,95	0,05	220	Светильники на опл. ниже
8		8		0,1	0,95	0,48	220	ШГГ (газоиспаритель)
9		9		2	0,75	12,12	220	Теле. №1
10		10		1	0,65	6,99	220	ОПС
11		11		2,50	0,85	4,47	380	Переносное оборудование (СИ-115)
12		12		0,5	0,65	3,5	220	Шкаф АСУ
13		13		-	-	-	220	Оборудованию
14		14		-	-	-	220	Оборудованию

Изм.	№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Год	Итого
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

32-01-21-КН-ЭОМ

Примечание: Реконструирована часть электроустановки вышеназванного предприятия.

Схема электроустановки

ВРУ с АВР

ИП Норман Е.Г.