



Состав кровли 2 (толщина 510-570 мм):
- 1 слой "Унифлекс" ЭКП с крупнозернистой посыпкой, ТУ 5774-004-45510767-2002 - 3,8 мм;
- 2 слой "Унифлекс" ЭПП подкладочного - 2,8 мм;
- Стяжка из цементно-песчаного раствора марки М100, армированная сеткой из проволоки 5Вр1 ячейкой 100х100 - 50 мм;
- Керамзитовый гравий У=600кг/м3 по уклону от 30 до 90 мм;
- Плиты пенополистирольные ППС25-Р-А-1000х1000х190 (ГОСТ 15588-2014) - 190 мм;
- Пароизоляция - "Бикрост ХПП" (ТУ 5774-042-00288739-99) или аналоги - 3 мм;
- Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора марки М100 - 10 мм;
- Ж/б плита покрытия - 220 мм.

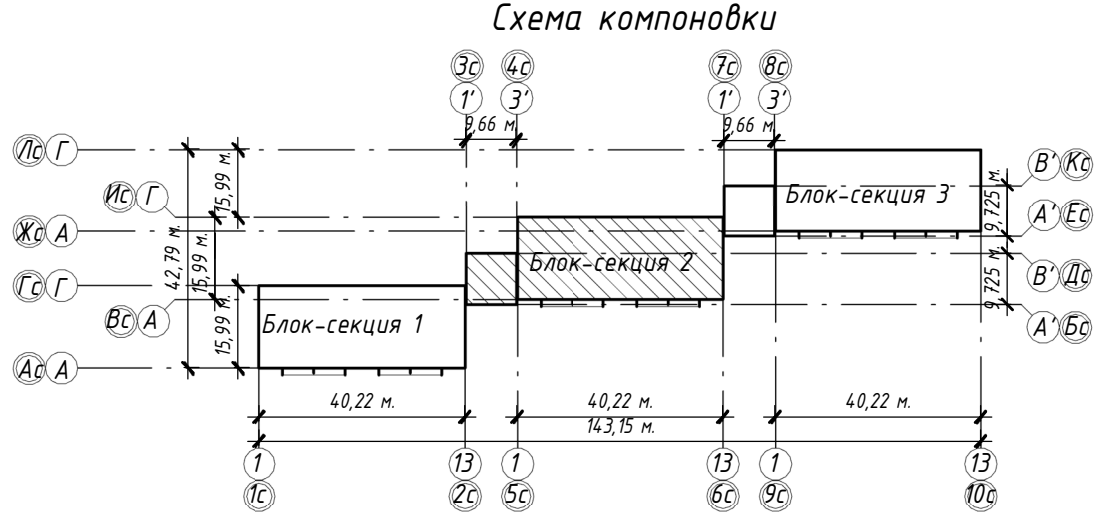

Состав кровли 3 (толщина 540-755 мм):
- Бетонная плита - 30 мм;
- 1 слой "Унифлекс" ЭКП с крупнозернистой посыпкой, ТУ 5774-004-45510767-2002 - 3,8 мм;
- 2 слой "Унифлекс" ЭПП подкладочного - 2,8 мм;
- Стяжка из цементно-песчаного раствора марки М100, армированная сеткой из проволоки 5Вр1 ячейкой 100х100 - 50 мм;
- Керамзитовый гравий У=600кг/м3 по уклону от 20 до 235 мм;
- Плиты из каменной дачи в два слоя - 220 мм;
Нижний слой: Экстер Кровля Низ, ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА, РЧФ БАТТС Н ОПТИМА и др. аналоги, у≥100 кг/м3
Верхний слой: Экстер Кровля Верх, ТЕХНОРУФ В ОПТИМА, РЧФ БАТТС В ОПТИМА и др. аналоги, у≥160 кг/м3, толщина верхнего слоя≥50 мм
- Пароизоляция - "Бикрост ХПП" (ТУ 5774-042-00288739-99) или аналоги - 3 мм;
- Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора марки М100 - 10 мм;
- Ж/б плита покрытия - 200 мм.

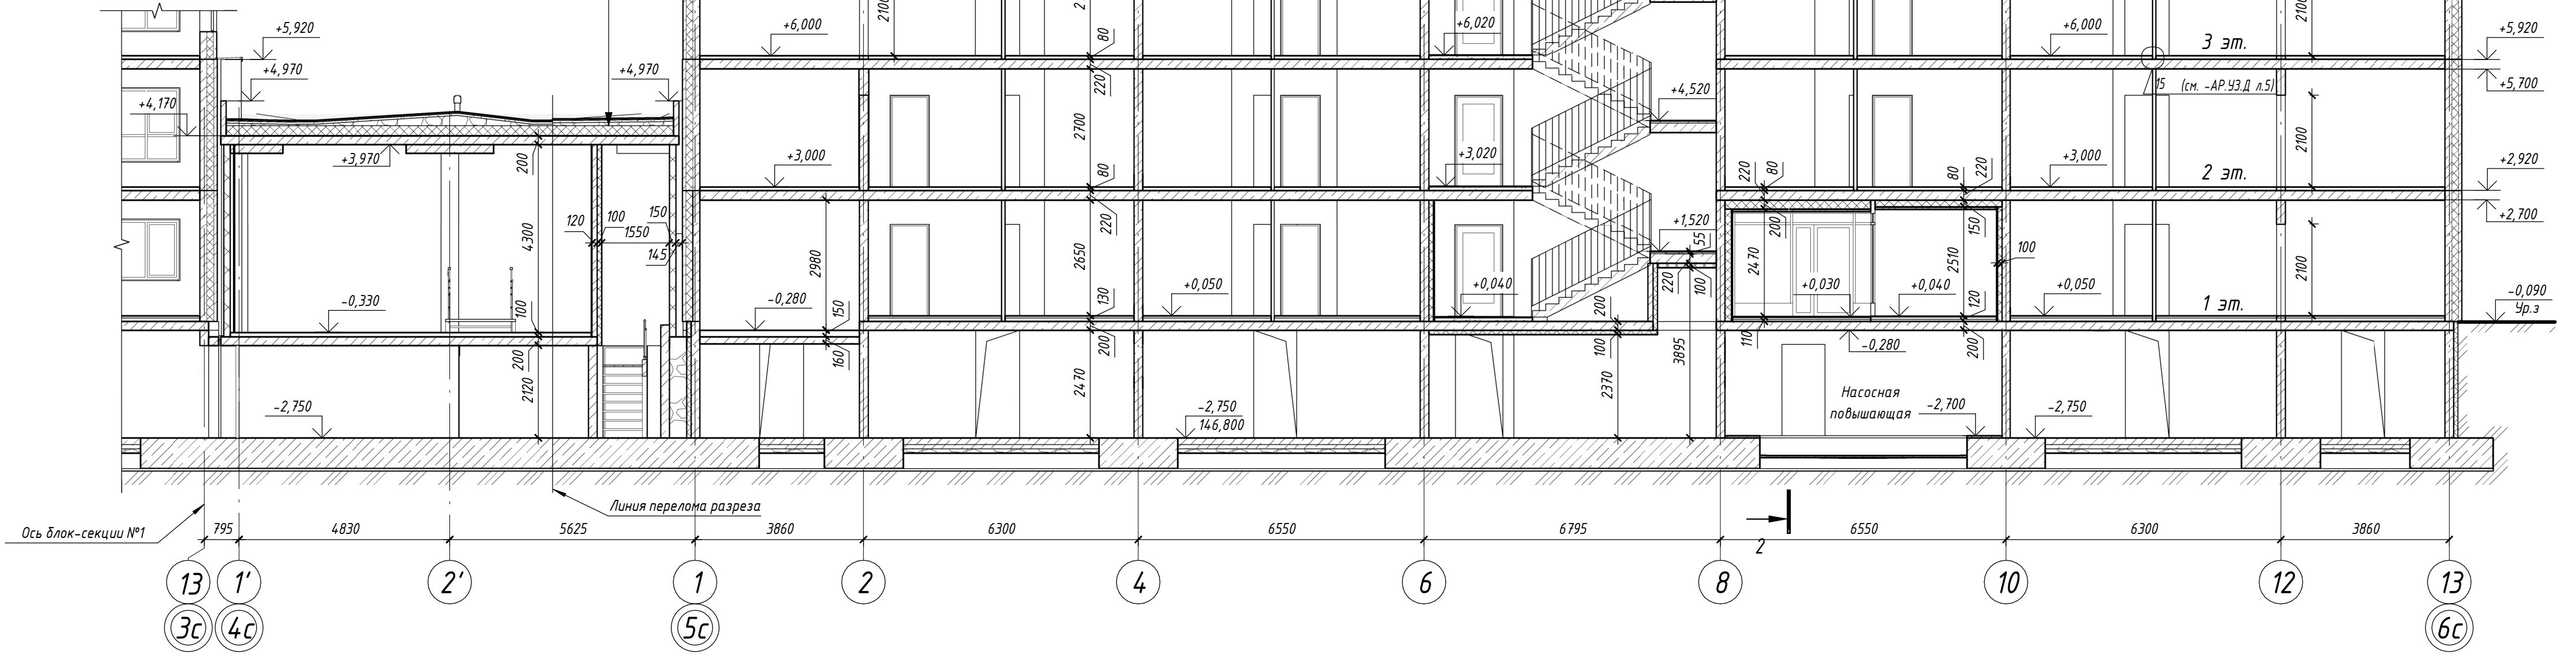

Примечания:
1. За условную отметку 0,000 для блок-секции 2 принята абсолютная отметка 149,550. Уровень чистого пола квартир первого этажа блок-секции 2 на отм.+0,050 соответствует абсолютной отметке 149,600.
2. Данный лист совместно с л.л. 2-8

						35-4-1-22 - АР2		
						ЖК "Одоевский" Многоквартирные, многоквартирные дома (№1,2,3,4 по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях (I,II,III,IV этажи строительства) в Первомайском районе г.Нободисибирска		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный многоквартирный дом (№4 по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях - IV этап строительства	Стадия	Лист
ГАП	Тутушкина	02.24					Р	12
Разработал	Шаталова							
Проверил	Тутушкина							
Н.Контроль	Карпова					Разрез 3-3 (блок-секция 2)	000"Партнер"	