Спецификация элементов заполнения дверных проемов

Марка	Обозначение	Наименование	K.2.1.1 Кол-во по эт. Подва л. этаж	1 эт.	2-8 эт.	Выход на кровлю	Всего на б/с	K2.1.2 Кол-во по эт. Подва л.эт. 2	1 эт.	2-8 эт.	Выход на кровлю	Всего на б/с	Всего ед.шт.	Примечание
1	ГОСТ 57327-2016 (по ТУ и номенклатуре предприятия-изготовителя)	ДПС 01 2100-1150 левая EI-60, с доводчиком, замок электромагнитный, с полимерным покрытием (цвет RAL 7022 матовый), ручка нажимная (см.прим.п.5), фурнитура - сталь без покрытия	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	Проем 1150x2100(h), см. прим.п.2
1*	ГОСТ 57327-2016 (по ТУ и номенклатуре предприятия-изготовителя)	ДПС 01 2100-1150 правая EI-60, с доводчиком, замок электромагнитный, с полимерным покрытием (цвет RAL 7022 матовый), ручка нажимная (см.прим.п.5), фурнитура - сталь без покрытия	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	Проем 1150x2100(h), см. прим.п.2
2	ГОСТ 57327-2016 (по ТУ и номенклатуре предприятия-изготовителя)	ДПС 01 2100-1150 левая EI-60, с доводчиком, без замка, с полимерным покрытием (цвет RAL 7022 матовый), ручка нажимная(см.прим.п.5), фурнитура - сталь без покрытия	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Проем 1150x2100(h), см. прим.п.2
2*	ГОСТ 57327-2016 (по ТУ и номенклатуре предприятия-изготовителя)	ДПС 01 2100-1150 правая EI-60, с доводчиком, без замка, с полимерным покрытием (цвет RAL 7022 матовый), ручка нажимная(см.прим.п.5), фурнитура - сталь без покрытия	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	3	Проем 1150x2100(h), см. прим.п.2
3	ГОСТ 57327-2016 (по ТУ и номенклатуре предприятия-изготовителя)	ДПС 01 2100-1010 левая EI-30, с доводчиком, замок ключ-завертка, ручка скоба приварная, с полимерным покрытием (цвет RAL 7022 матовый)	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	Проем 1010x2100(h), см. прим.п.2
3*	ГОСТ 57327-2016 (по ТУ и номенклатуре предприятия-изготовителя)	ДПС 01 2100-1010 правая EI-30, с доводчиком, замок ключ-завертка, ручка скоба приварная, с полимерным покрытием (цвет RAL 7022 матовый)	3	0	0	0	3	1	0	0	0	1	4	Проем 1010x2100(h), см. прим.п.2
4	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, Оп, Брг, Л, Вн, О, 2100(h)x910мм, без доводчика, ручка скоба приварная, замок ключ-ключ, с полимерным покрытием (цвет RAL 7030 матовый)	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	6	См. прим.п.2
4*	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, Оп, Брг, Пр, Вн, О, 2100(h)x910мм, без доводчика, ручка скоба приварная, замок ключ-ключ, с полимерным покрытием (цвет RAL 7030 матовый)	8	0	0	0	8	6	0	0	0	6	14	См. прим.п.2
5	ГОСТ 57327-2016 (по ТУ и номенклатуре предприятия-изготовителя)	ДПС 01 2100-1150 левая EI-30, с доводчиком, замок ключ-ключ, с полимерным покрытием (цвет RAL 7022 матовый), ручка скоба приварная	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	Проем 1150x2100(h), см. прим.п.2
5*	ГОСТ 57327-2016 (по ТУ и номенклатуре предприятия-изготовителя)	ДПС 01 2100-1150 правая EI-30, с доводчиком, замок ключ-ключ, с полимерным покрытием (цвет RAL 7022 матовый), ручка скоба приварная	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	Проем 1150x2100(h), см. прим.п.2
6	ГОСТ 57327-2016 (по ТУ и номенклатуре предприятия-изготовителя)	ДПС 01 2100-910 левая, EI-30, с доводчиком, ручка скоба приварная, замок ключ-ключ, с полимерным покрытием (цвет RAL 7022 матовый)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	См. прим.п.2
6*	ГОСТ 57327-2016 (по ТУ и номенклатуре предприятия-изготовителя)	ДПС 01 2100-910 правая, EI-30, с доводчиком, ручка скоба приварная, замок ключ-ключ, с полимерным покрытием (цвет RAL 7022 матовый)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Проем 910x2100, см. прим.п.2
7	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, Оп, Прг, Л, Н, О, 2100(h)x1010, ручка скоба приварная, замок ключ-завертка, с полимерным покрытием (цвет RAL 7022 матовый), см. прим.п.12	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	Проем 1010x2100(h), см. прим.п.2
7*	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, Оп, Прг, Пр, Н, О, 2100(h)x1010, ручка скоба приварная, замок ключ-завертка, с полимерным покрытием (цвет RAL 7022 матовый), см. прим.п.12	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Проем 1010x2100(h), см. прим.п.2
8	ГОСТ 57327-2016 (по ТУ и номенклатуре предприятия-изготовителя)	ДПС 01 2100-1010 правая EI-30, с доводчиком, замок ключ-ключ, с полимерным покрытием (цвет RAL 7022 матовый), ручка скоба приварная, таблица навигации: указатель «Электрощитовая» и предупреждающий знак «Опасность поражения электрическим током», см.прим.п.13	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Проем 1010x2100(h), см. прим.п.2
9	ГОСТ 57327-2016 (по ТУ и номенклатуре предприятия-изготовителя)	ДПС 01 2100-1150 левая EI-30, с доводчиком, без замка, с полимерным покрытием (цвет RAL 7022 матовый), ручка нажимная (см.прим.п.5), фурнитура - сталь без покрытия	2	0	0	0	2	3	0	0	0	3	5	Проем 1150x2100(h), см. прим.п.2
9*	ГОСТ 57327-2016 (по ТУ и номенклатуре предприятия-изготовителя)	ДПС 01 2100-1150 правая EI-30, с доводчиком, без замка, с полимерным покрытием (цвет RAL 7022 матовый), ручка нажимная (см.прим.п.5), фурнитура - сталь без покрытия	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Проем 1150x2100(h), см. прим.п.2
10	ГОСТ 57327-2016 (по ТУ и номенклатуре предприятия-изготовителя)	ДПСО 01 2100-1150 левая EIWS-60, (ударопрочный стеклопакет (не ниже СМ4 по ГОСТ 30826-2014), в дымогазонепроницаемом исполнении, с доводчиком, без замка, с полимерным покрытием (цвет RAL 7022 матовый), ручка скоба из нержавеющей стали (см.прим.п.5), фурнитура - сталь без покрытия	0	1	7	0	8	0	0	0	0	0	8	Проем 1150x2100(h), см. прим.п.2
10*	ГОСТ 57327-2016 (по ТУ и номенклатуре предприятия-изготовителя)	ДПСО 01 2100-1150 правая EIWS-60, (ударопрочный стеклопакет (не ниже СМ4 по ГОСТ 30826-2014), в дымогазонепроницаемом исполнении, с доводчиком, без замка, с полимерным покрытием (цвет RAL 7022 матовый), ручка скоба из нержавеющей стали (см.прим.п.5), фурнитура - сталь без покрытия	0	0	0	0	0	0	1	7	0	8	8	Проем 1150x2100(h), см. прим.п.2
11	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, Оп, Прг, Л, Н, О, 2100(h)x810, ручка нажимная, замок ключ-завертка, с полимерным покрытием (цвет RAL 7022 матовый)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Проем 810x2100(h), см. прим.п.2
11*	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, Оп, Прг, Пр, Вн, О, 2100(h)x810, ручка нажимная, замок ключ-завертка, с полимерным покрытием (цвет RAL 7022 матовый)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	Проем 810x2100(h), см. прим.п.2
12	ГОСТ 31173-2016 (по ТУ и номенклатуре предприятия-изготовителя)	ДСВ, Оп, Прг, Л, Н, О, 2100(h)x1150, ударопрочный стеклопакет (не ниже СМ4 по ГОСТ 30826-2014), без замка, с полимерным покрытием (цвет RAL 7022 матовый), ручка скоба из нержавеющей стали (см.прим.п.5), фурнитура - сталь без покрытия	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	Проем 1150x2100(h), см. прим.п.2
12*	ГОСТ 31173-2016 (по ТУ и номенклатуре предприятия-изготовителя)	ДСВ, Оп, Прг, Пр, Н, О, 2100(h)x1150, ударопрочный стеклопакет (не ниже СМ4 по ГОСТ 30826-2014), без замка, с полимерным покрытием (цвет RAL 7022 матовый), ручка скоба из нержавеющей стали (см.прим.п.5), фурнитура - сталь без покрытия.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Проем 1150x2100(h), см. прим.п.2
13	ГОСТ 57327-2016 (по ТУ и номенклатуре предприятия-изготовителя)	ДПС 01 2100x1010 левая EI-30, с порогом, наружного открывания, с глазком, ручка нажимная, замок ключ-ключ и ключ-завертка, материал и цвет см.прим.п.14	0	2	14	0	16	0	4	28	0	32	48	Проем 1010x2100(h), см. прим.п.2
13*	ГОСТ 57327-2016 (по ТУ и номенклатуре предприятия-изготовителя)	ДПС 01 2100x1010 правая EI-30, с порогом, наружного открывания, с глазком, ручка нажимная, замок ключ-ключ и ключ-завертка, материал и цвет см.прим.п.14	0	4	35	0	39	0	2	21	0	23	62	Проем 1010x2100(h), см. прим.п.2
14	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, Оп, Прг, Л, Н, О, 2100(h)x910, замок ключ-завертка, с полимерным покрытием (цвет RAL9016 матовый), ручка нажимная (цвет ручки и фурнитуры - черный	0	1	7	0	8	0	0	0	0	0	8	Проем 910x2100(h), см. прим.п.2
14*	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, Оп, Прг, Пр, Н, О, 2100(h)x910, замок ключ-завертка, с полимерным покрытием (цвет RAL9016 матовый), ручка нажимная (цвет ручки и фурнитуры - черный	0	0	0	0	0	0	1	7	0	8	8	Проем 910x2100(h), см. прим.п.2
15	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, Оп, Брг, Л, Н, О, 2100(h)x900, без ручки, замок ключ, с полимерным покрытием (цвет RAL9016 матовый)	0	1	7	0	8	0	1	7	0	8	16	Проем 900x2100(h)
15*	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, Оп, Брг, Пр, Н, О, 2100(h)x900, без ручки, замок ключ, с полимерным покрытием (цвет RAL9016 матовый)	0	1	7	0	8	0	1	7	0	8	16	Проем 900x2100(h)
16	ГОСТ 57327-2016 (по ТУ и номенклатуре предприятия-изготовителя)	ДПС 01 2100-1010 левая EIS-60, в дымогазонепроницаемом исполнении, с доводчиком, замок ключ-завертка, с полимерным покрытием (цвет RAL 7022 матовый), ручка скоба приварная	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	Проем 1010x2100(h), см .прим.п.2
16*	ГОСТ 57327-2016 (по ТУ и номенклатуре предприятия-изготовителя)	ДПС 01 2100-1010 правая EIS-60, в дымогазонепроницаемом исполнении, с доводчиком, замок ключ-завертка, с полимерным покрытием (цвет RAL 7022 матовый), ручка скоба приварная	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	Проем 1010x2100(h), см..прим.п.2
17	ГОСТ 57327-2016 (по ТУ и номенклатуре предприятия-изготовителя)	ДПС 01 1670x1110 левая EI-30, утепленная, с порогом, ручка скоба приварная, замок ключ-ключ, с полимерным покрытием (цвет RAL 1014 матовый)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	Проем 1110x1670(h), прим.п.2
17*	ГОСТ 57327-2016 (по ТУ и номенклатуре предприятия-изготовителя)	ДПС 01 1670x1110 правая EI-30, утепленная, с порогом, ручка скоба приварная, замок ключ-ключ, с полимерным покрытием (цвет RAL 1014 матовый)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	Проем 1110x1670(h), прим.п.2
18	ГОСТ 31173-2016 (по ТУ и номенклатуре предприятия-изготовителя)	ДСН, Оп, Прг, Пр, Н, О, 1670(h)x1010, утепленная, ручка скоба приварная, замок ключ-ключ, с полимерным покрытием (цвет RAL 1014 матовый)	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2	Проем 1010x1670(h), см. прим.п.2

Спецификация элементов заполнения дверных проемов

Марка	Обозначение	Наименование	K2.1.1 Кол-во по эт. Подва л. этаж	1 эт.	2-8 эт.	Выход на кровлю	Всего на б/с	K2.1.2 Кол-во по эт. Подва л.эт. 2	1 эт.	2-8 эт.	Выход на кровлю	Всего на б/с	Всего ед.шт.	Примечание
Вх-1	Индивидуального изготовления, по ГОСТ 21519-2003 и ГОСТ 23747-2015	Наружная входная группа; Теплый алюминиевый профиль (R≥0,735(м2°С)/Вт) с полимерным покрытием, ударопрочный стеклопакет (не ниже СМ4 по ГОСТ 30826), дверь с порогом (не более 14мм), ручка штанга малая (см.прим.п.5), с доводчиком на обе створки, с уплотнением (2 контура), без замка	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	2	Проем 1540x2250(h), RAL 7016
Вх-2	-//-	Наружная входная группа; Теплый алюминиевый профиль (R≥0,735(м2°С)/Вт) с полимерным покрытием, ударопрочный стеклопакет (не ниже СМ4 по ГОСТ 30826), дверь с порогом (не более 14мм), ручка штанга малая (см.прим.п.5), с доводчиком на обе створки, с уплотнением (2 контура), магнитный замок	0	1	0	0	1	0	2	0	0	2	3	Проем 1540x2250(h), RAL 7016
Вх-3	-//-	Наружная входная группа; Теплый алюминиевый профиль (R≥0,735(м2°С)/Вт) с полимерным покрытием, ударопрочный стеклопакет (не ниже СМ4 по ГОСТ 30826), дверь с порогом (не более 14мм), ручка штанга малая (см.прим.п.5), с доводчиком на обе створки, с уплотнением (2 контура),замок ключ-ключ	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	6	Проем 1700x2300, RAL 7016
Вх-4	-//-	Наружная входная группа; Теплый алюминиевый профиль (R≥0,735(м2°С)/Вт) с полимерным покрытием, ударопрочный стеклопакет (не ниже СМ4 по ГОСТ 30826), дверь с порогом (не более 14мм), ручка штанга малая (см.прим.п.5), с доводчиком на обе створки, с уплотнением (2 контура), магнитный замок	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Проем 1350x2300, RAL 7016
Вх-5	-//-	Внутренняя входная витражная группа; Теплый алюминиевый профиль (R≥0,735(м2°С)/Вт) с полимерным покрытием, ударопрочный стеклопакет (не ниже СМ4 по ГОСТ 30826), дверь с порогом (не более 14мм), ручка штанга малая (см.прим.п.5), с доводчиком на обе створки, с уплотнением (2 контура), магнитный замок, домофон	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Проем 3450x2660(h), RAL 7022
Вх-6	-//-	Внутренняя входная витражная группа; Теплый алюминиевый профиль (R≥0,735(м2°С)/Вт) с полимерным покрытием, ударопрочный стеклопакет (не ниже СМ4 по ГОСТ 30826), дверь с порогом (не более 14мм), ручка штанга малая (см.прим.п.5), с доводчиком на обе створки, с уплотнением (2 контура), магнитный замок, домофон	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	Проем 3700x2660(h), RAL 7022

Эскиз двери 8
1 шт.



Эскиз дверей 10, 12
8 шт., 1 шт.



Эскиз двери 10*, 12*
8 шт., 1 шт.



Эскиз дверей Вх-1
2 шт.

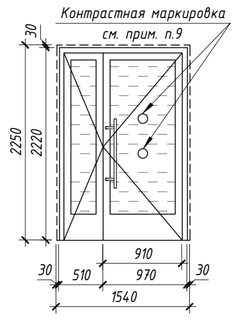

Эскиз дверей Вх-2
3 шт.

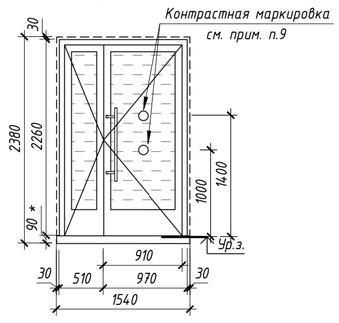

Эскиз двери Вх-3
6 шт.

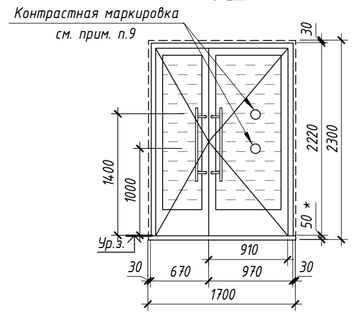

Эскиз двери Вх-4
1 шт.

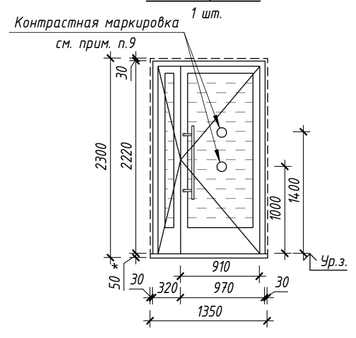

Вх-5

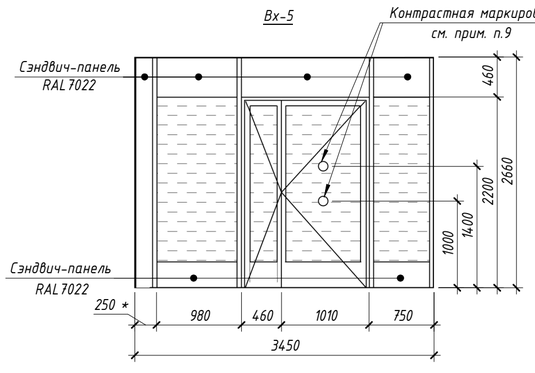

Вх-6

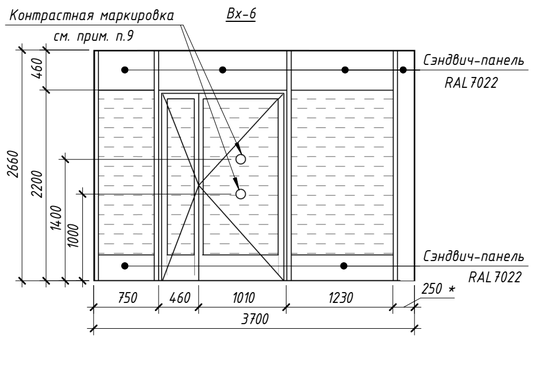

Эскиз двери 13
48 шт.



Эскиз двери 13*
62 шт.



Примечания:

1. Данный лист см. совместно с л.л. 12-14 Схемы дверных блоков и входных витражных групп даны со стороны фасада.
2. Размеры проемов даны по кладке. Перед изготовлением дверных блоков и входных витражных групп размеры уточнить по месту по выполненным проемам. Проектные размеры монтажных зазоров уточнить на основании тех.регламентов и рекомендаций предприятия - изготовителя. Рабочие чертежи дверных блоков и входных витражных групп разрабатываются и выполняются фирмой-изготовителем, имеющей лицензию и сертификаты на их изготовление, при условии соблюдения требований, предъявляемых к этим изделиям.
3. Двери на путях эвакуации (тамбуры, лестничные клетки, входные витражные группы) и противопожарные двери укомплектовать устройством самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен.
4. Если полное открывание дверей может привести к повреждению отделки или инженерного оборудования, двери оборудовать ограничителями открывания (см. комплект 1214.2-20-2.1-АИ).
5. Наружные двери 1 этажа выполнить в цвете RAL 7016. Цвет внутренних дверей и витражей - см. Спецификацию элементов заполнения дверных проемов. Двери и витражи изготовлять с заводским покрытием. На входные витражи и двери мест общего пользования устанавливать ручки из нержавеющей стали без полимерного покрытия, тип ручек - согласно Спецификации. Ручка-штанга малая типа Medos (арт.MED0002S, L=650мм, Ф32мм) из нержавеющей стали или аналог. Ручка-скоба типа Tirorex модель 3A (L=350мм, Ф32мм) из нержавеющей стали или аналог. Все ручки согласовать с авторским надзором.
6. Наружные двери выполнить с сопротивлением теплопередаче не менее 1,0 м2С°/Вт.
7. При устройстве порогов в технических помещений высота не должна превышать 0,05м. При устройстве порогов в местах доступа МГН высота не должна превышать 0,014м.
8. Открывание дверных створок, показанное на схемах, обязательно.
9. Контрастная маркировка стекла на входных группах выполняется специализированной организацией согласно разделу -АИ (не входит в комплект дверей.
10. Нормируемое сопротивление теплопередаче Rreg (СНиП 23-02-2003) наружных входных групп не менее 0,735 м2С°/Вт. Конструкцию стеклопакета принять по номенклатуре предприятия-изготовителя. Предоставить подтверждающий сертификат.
11. Импосты и переплеты, размеры между импостами витражей входных групп показаны условно. Точные размеры определить изготовителем витражей, по результатам обмеров. Местоположение и направление открывание створок, а также количество ячеек в витражах - не менять.
12. Указатель "Техническое помещение" при необходимости покупается в торговой сети.
13. Указатель "Электрощитовая" и предупреждающий знак "Опасность поражения электрическим током" покупается в торговой сети. Указатель "Электрощитовая" и предупреждающий знак "Опасность поражения электрическим током" должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2015 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная".
14. Наружная панель, наличники, коробка и петли входных квартирных дверей - металл с полимерным покрытием, цвет RAL 7038 или аналог из стандартной палитры изготовителя, согласовать с авторским надзором. Наружная панель гладкая. Наличники стандартные. Внутренняя панель - гладкая, с покрытием ПВХ пленкой «под дерево», типа Стандарт «Шведская вишня оригинальная» TF 72 IE-2-10. Цвет фурнитуры "черный". Номер квартиры - не входит в состав двери.

Ведомость люков для ниш коммуникаций

Марка ,поз.	Наименование	Размеры b x h, мм	Низ проема	Кол-во	Примечание
Л1	Люк для обслуживания ревизии	300x400(h)	+0,800 от ч.п (1,4,8 эт.)	36	Металл с полимерным покрытием, цвет RAL 9016
Л2	Люк противопожарный EI30 для свободного доступа	750x1200(h)	+2,590 от ч.п (подвал.эт.)	2	Металл с полимерным покрытием, цвет RAL 7022, замок-ключ
Л3	Люк противопожарный EI30 для свободного доступа	750x950(h)	+2,370 от ч.п (подвал.эт)	1	Металл с полимерным покрытием, цвет стандартный белый или серый, из палитры изготовителя, замок-ключ

Условные обозначения:

- *- Ударопрочный стеклопакет (не ниже СМ4 по ГОСТ 30826)*
- * *- Размер уточнить по месту*

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	1214.2-20-2.1 - АР		
						"Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обслуживания жилой застройки и подземной автостоянкой. Блок 2", расположенный по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, земельный участок с кадастровым номером 54:19:081301:8979		
Разработал		Шаталова				Корпус К2.1	Стадия: Р	Лист: 20 / Листов:
Проверил		Белова						
ГАП		Белова						
Н.контроль		Карпова				Схемы эл-тов заполнения дверных проемов и витражей. Спецификация эл-тов заполнения дверных проемов и витражей входных групп	ООО"Партнер"	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1К