




Согласовано

№

Взамен инв. №

Подп. и дата

Имя, № подл.

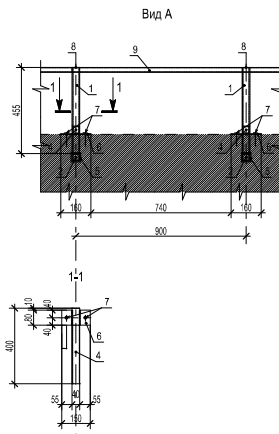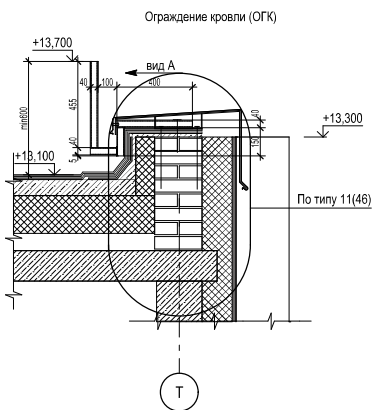

Спецификация элементов ограждения ОГК на 1м.л.







Поз.	Наименование	Кол-во на этаж, м.п.				Всего
		1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	
1	Ограждение внутренних лестниц	70,9	60,2	60,2	43,0	234,3
2	Поручень внутренних лестниц настенный	19,5	25,8	25,8	8,6	79,7

✓ | - | * ≈ | L | ✓ | - Σ - | r
gladchenko.pa 18.16:09, 05.08.2026

- Данный лист см. совместно с л.12, 13 АР;
- Ограждения выполнить из металла с полимерным покрытием в цвет RAL7039;
- Все соединения сварные. Сварку вести по всем линиям касания электродами 46. Катет сварного шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Монтаж анкеров выполнить в соответствии с рекомендациями производителя.
- Все металлические конструкции и оборудование, выступающие над кровлей, соединить с молниеприемной сеткой см. раздел -ЗОМ. Сетку устанавливать на держателях, исключив контакт с горючими материалами и фартуком парапета. Молниезащиту выполнять в соответствии с требованиями СО 153-3.21.122-2003г "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций". Ограждение присоединять к молниеприемной сетке в местах примыкания молниеприемной сетки к парапету;
- Фартук из стали с полимерным покрытием (RAL 7039), укладывать внахлест (150 мм), шов загерметизировать полиуретановым герметиком типа Ceresit CS 29. Крепить к костьлю 3-я заклепками из нержавеющей стали типа "Brabo" 3,0x8;
- Костьль с подставкой устанавливать с шагом не более 600мм. В местах стыка фартука установить дополнительный костьль. Установку костьля в проектную отметку осуществлять, при необходимости, при помощи монтажных подкладочных шайб.





Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Коль-во шт.	Масса ед.шт.	Примечание
1	ГОСТ 30245-2003	Труба 40x40x2 L=455мм	1	1,1	
2		Труба 40x40x4 L=136 мм	1	0,6	
3		Труба 40x40x4 L=150 мм	1	0,6	
4		Труба 40x40x2 L=400 мм	1	0,9	
5	ГОСТ 19903-2015	Лист 50x50x4	1	0,1	
6		Лист 80x150x4	1	0,4	
7		Анкер HSA-F M8x105	2		
8		Пластиковая заглушка	1		
9	ГОСТ 8639-82	Труба 25x25x3	18,0	2,0	м.п.

2025/8-ШК-1-АР					
Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул.Виктора Шевелева в Кировском районе г.Новосибирска.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Шереметьева				
Проверил	Король				
Н.И.И.	Карпова				
ГИП	Солдатова				
Школа на 1100 мест			Стадия	Лист	Листов
			Р	11	
Ограждение кровли			ООО "Партнер"		

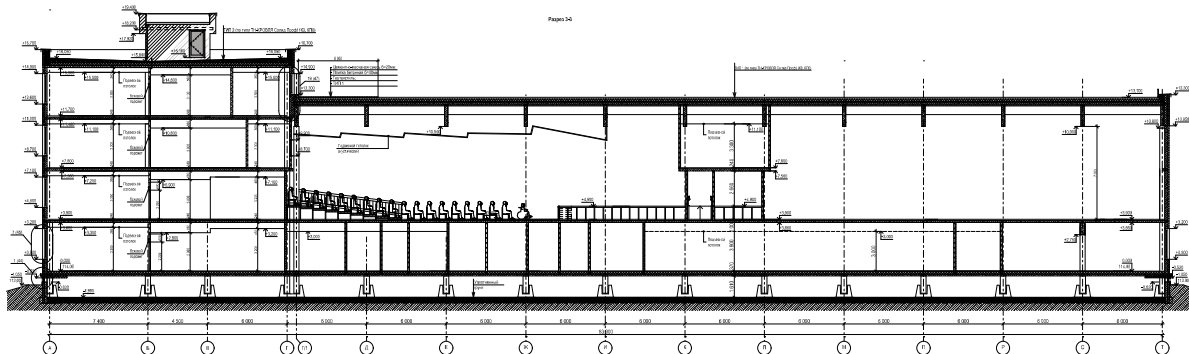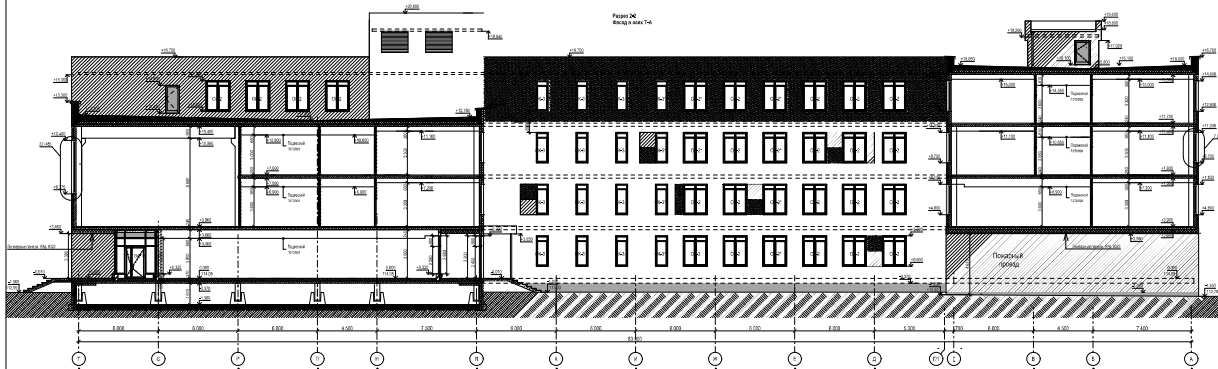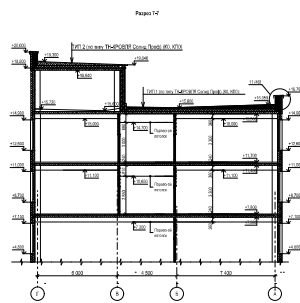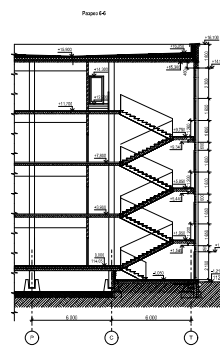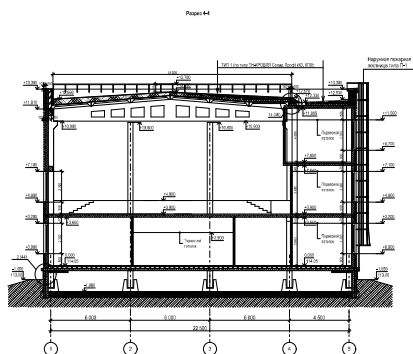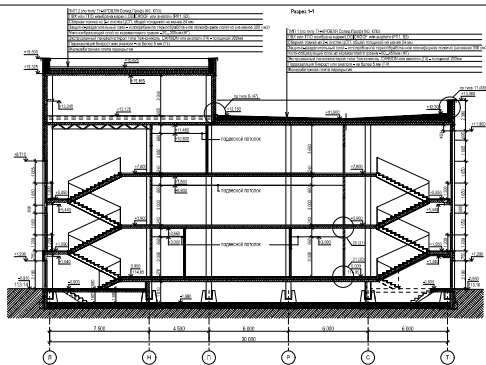


✓] - [≠ √ [] √ [- Σ - [r
gladchenko.pa 18:16:20, 05.08.2026

2023-2024	
Объект: [наименование объекта]	
Масштаб: [масштаб]	
Дата: [дата]	
Рисован: [имя]	
Проверен: [имя]	
Рисован: [имя]	
Проверен: [имя]	

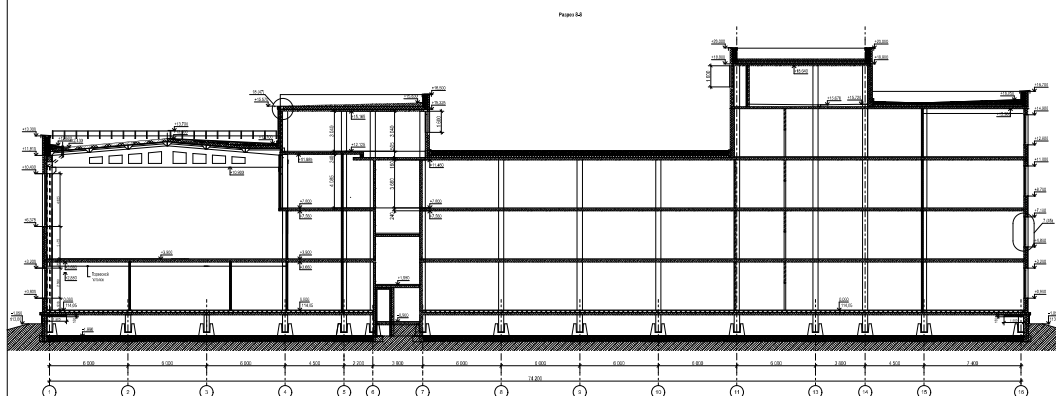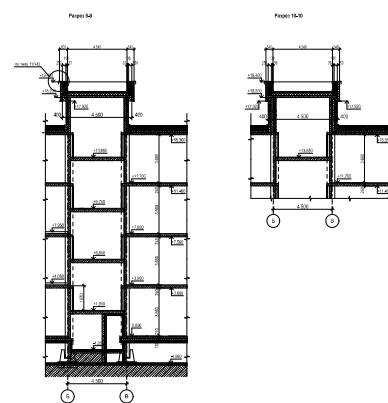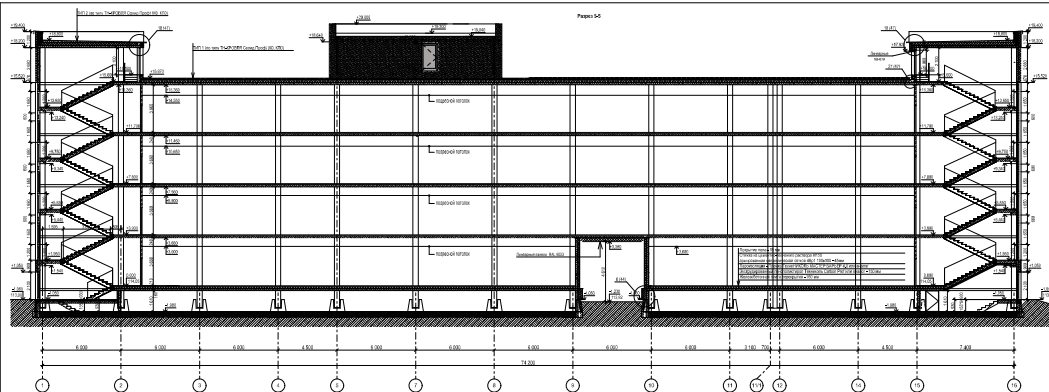

gladchenko.pa 18:16:30, 05.08.2026

[illegible]

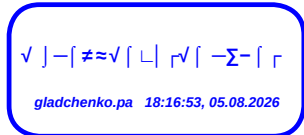[illegible]