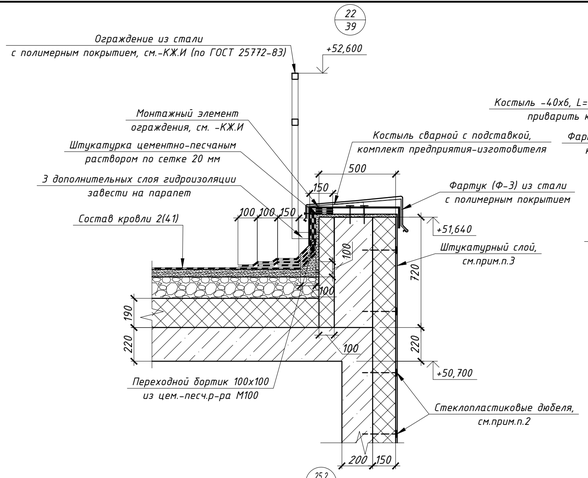

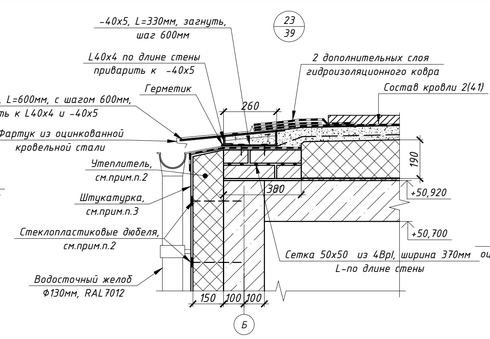

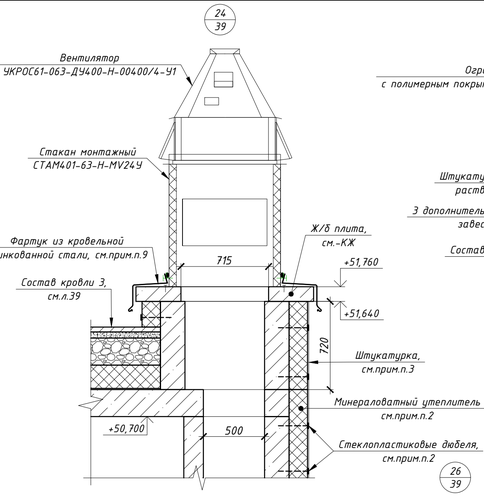

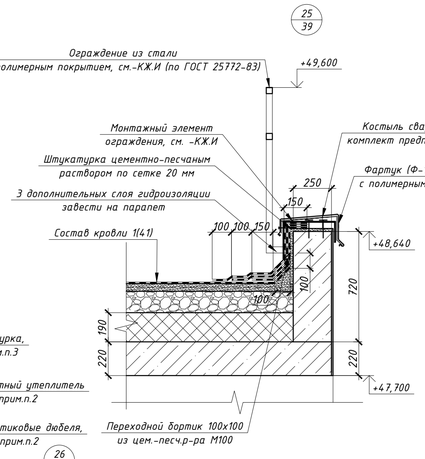

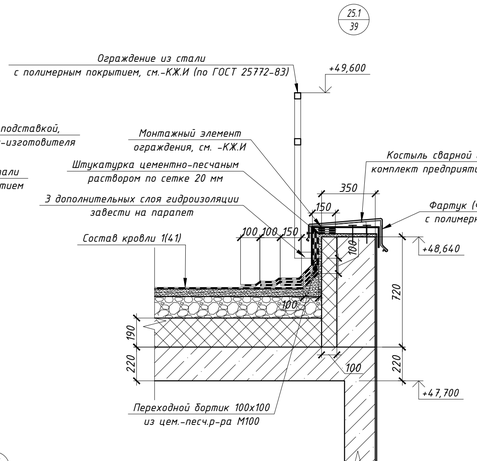

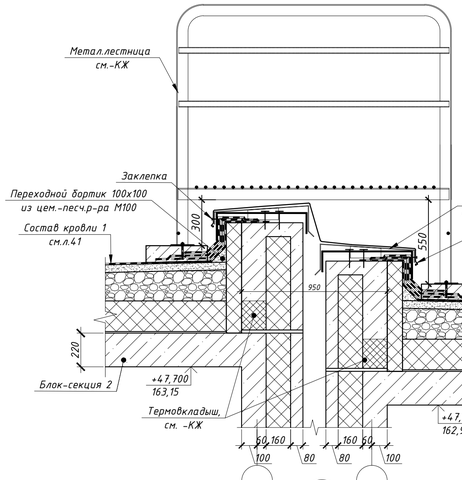

Схема фартука Ф-1
(для ширины парапета 250 мм)



Схема фартука Ф-2
(для ширины парапета 350 мм)



Схема фартука Ф-3
(для ширины парапета 500 мм)

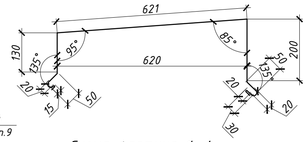

Схема фартука Ф-4
(для ширины парапета 1150 мм)

Примечание

1. Данный лист см. совместно с л. 7.
2. Для утепления стен с тонкослойной штукатуркой применять гидрофобизированные жесткие минераловатные плиты для фасадных систем с тонкослойной штукатуркой (λ≤0,042Вт/м*С). Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям не менее 15кПа, прочность на сжатие при 10% деформации не менее 30кПа. Утеплитель крепить стеклопластиковыми дюбелями ДС-2 («Бийский завод стеклопластиков» (длину и количество дюбелей принять согласно технической документации завода-производителя). Краевое расстояние для ж/б конструкций и кирпича должно быть не менее 50мм. Дополнительно утеплитель крепить на клей (площадь адгезионного контакта клеевого состава с основанием должна составлять не менее 40% поверхности). По периметру оконных и дверных проемов, а также по углам здания устанавливаются дополнительные связи, с шагом 200х150мм. Крепление утеплителя производить в один слой. Каждую плиту крепить вплотную к предыдущей, ширина зазора между плитами не более 2мм.
3. Применять сертифицированную систему штукатурных фасадов с наружным штукатурным слоем, отвечающую требованиям СП 293.1325800.2017 " Системы фасадные теплоизоляционные композитные с наружными штукатурными слоями" и ГОСТ Р 56707-2015 "Системы фасадные теплоизоляционные композитные с наружными штукатурными слоями. Общие технические условия" типа "Ceresit WM" СТО 58239148-001-2006. Армированный защитный штукатурный слой выполняется согласно выбранной фасадной теплоизоляционной системе. Усиленный армированный защитный штукатурный слой выполняется с устройством двух слоев стеклосетки и дополнительным креплением фасадными дюбелями, см. "Ceresit WM" СТО 58239148-001-2006. Систему штукатурных фасадов и выбор материала согласовать со службой заказчика и авторским надзором.
4. Стальные кладочные сетки, выпуски арматуры и закладные детали наружных стен обработать антикоррозийным составом ЦИНАКОЛ ТУ 2313-015-50316079-2004 по инструкции изготовителя.
5. Все металлические элементы на кровле покрыть грунтом ГФ-021, ГОСТ 25129-2020, за 2 раза, затем окрасить эмалевой краской ПФ-115, ГОСТ 6465-76*, цвет: для метал. ограждений и лестниц RAL 7015.
6. Гидроизоляцию на кирпичную стену заводить на поверхность, оштукатуренную цементно-песчаным раствором М100, толщиной 20мм. Далее штукатурный слой внутренней поверхности парапета покрыть водоотталкивающей пропиткой.
7. Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/75/ГОСТ 530-2012 на растворе М150, армированный кладочной сеткой ФАВР-I, ячейкой 50х50мм (антикоррозионную обработку см.прим.п.5) через 3 ряда.
8. Кирпичный бортик и слой утеплителя крепить с помощью композитных связей КГС(Р)-СК-400/5-2А (с анкерными уширениями с обеих сторон и тарельчатой шайбой) по ГОСТ Р 54923-2012. Связи устанавливать по длине стены с шагом 400мм, по высоте - 300мм, не менее 8шт. на 1 м^2. Глубина заделки связей в горизонтальный растворный шов не менее 100мм. Связи монтировать в "шахматном" порядке, в смежном ряду с армированием.
9. Монтаж фартука выполнять с нахлестом стыков не менее 150мм и герметизацией стыков и креплений.
10. Закладные детали под установку лестницы установить до монтажа утеплителя, см. -КЖ.
11. При возведении кирпичного бортика в уровне утеплителя кровли выложить термовкладыш из Пеноплекса 260х120х225(h)мм с шагом 250мм.

						42-02-24-АР	
						Многоквартирные, многоэтажные дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях по ул.Бронная в г.Новосибирске	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разработал		Чернова				Многоквартирный жилой дом (№2 по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях - II этап строительства	Стадия: Р; Лист: 66; Листов:
ГАП		Шеретьева					
Проверил		Шеретьева					
Н.Контроль		Карпова				Узлы 22-34 (блок-секция 2)	ООО "Партнёр"

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1